



TSSシステム (ボディーセラプロ) を使ったモニターの
CT画像による内臓脂肪・皮下脂肪の減少データ

2008/10/01 施術前測定 内臓脂肪 119.00cm²

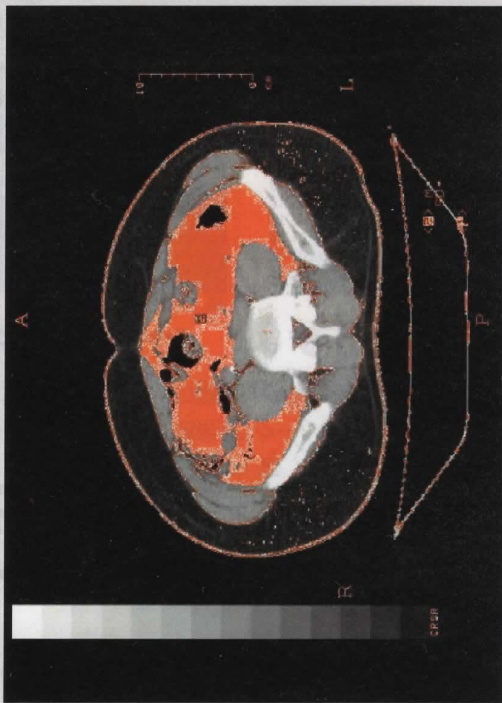


39.1%減

2008/12/25 施術20回終了後 内臓脂肪 72.56cm²

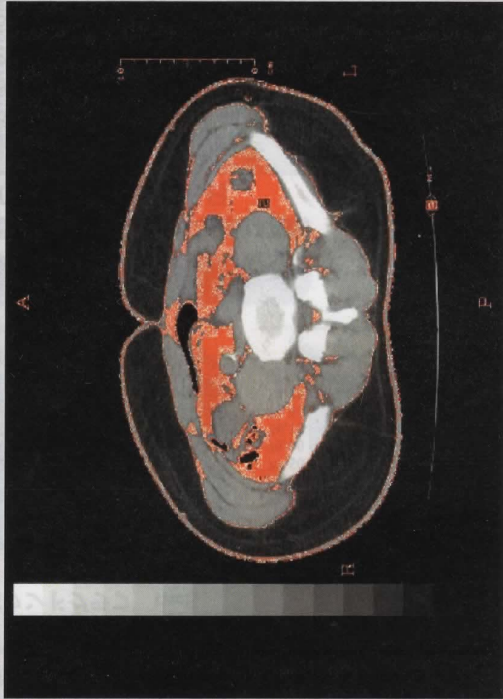


2008/10/01 施術前測定 皮下脂肪 291.00cm²

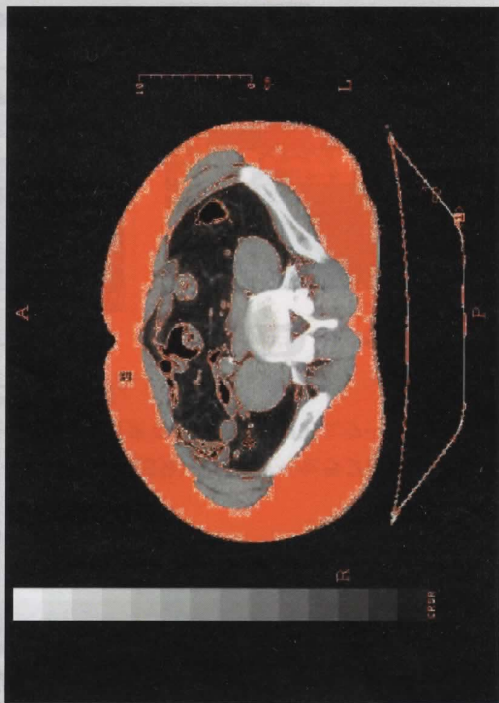

23.7%減

2008/12/25 施術20回終了後 皮下脂肪 222.23cm²

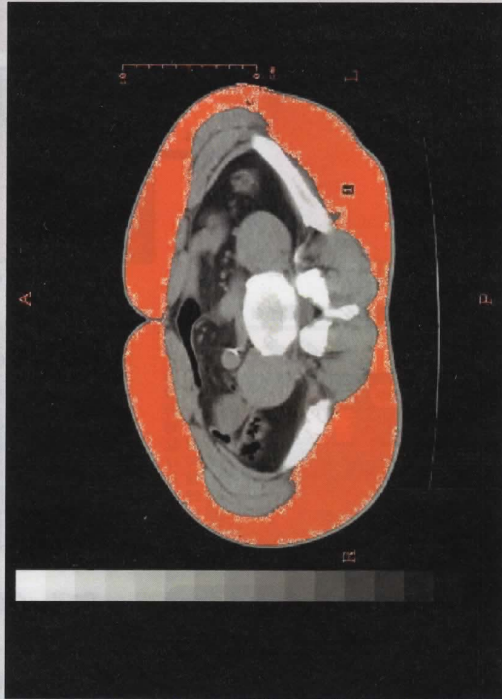

※40代 男性 CT画像